




# UITVOERINGSSCHEMA AIRCOCHEURINGEN

Het onderdeel van het airconditioningsysteem dat als eerste in gebruik is genomen is bepalend voor het vaststellen van het keuringsmoment.

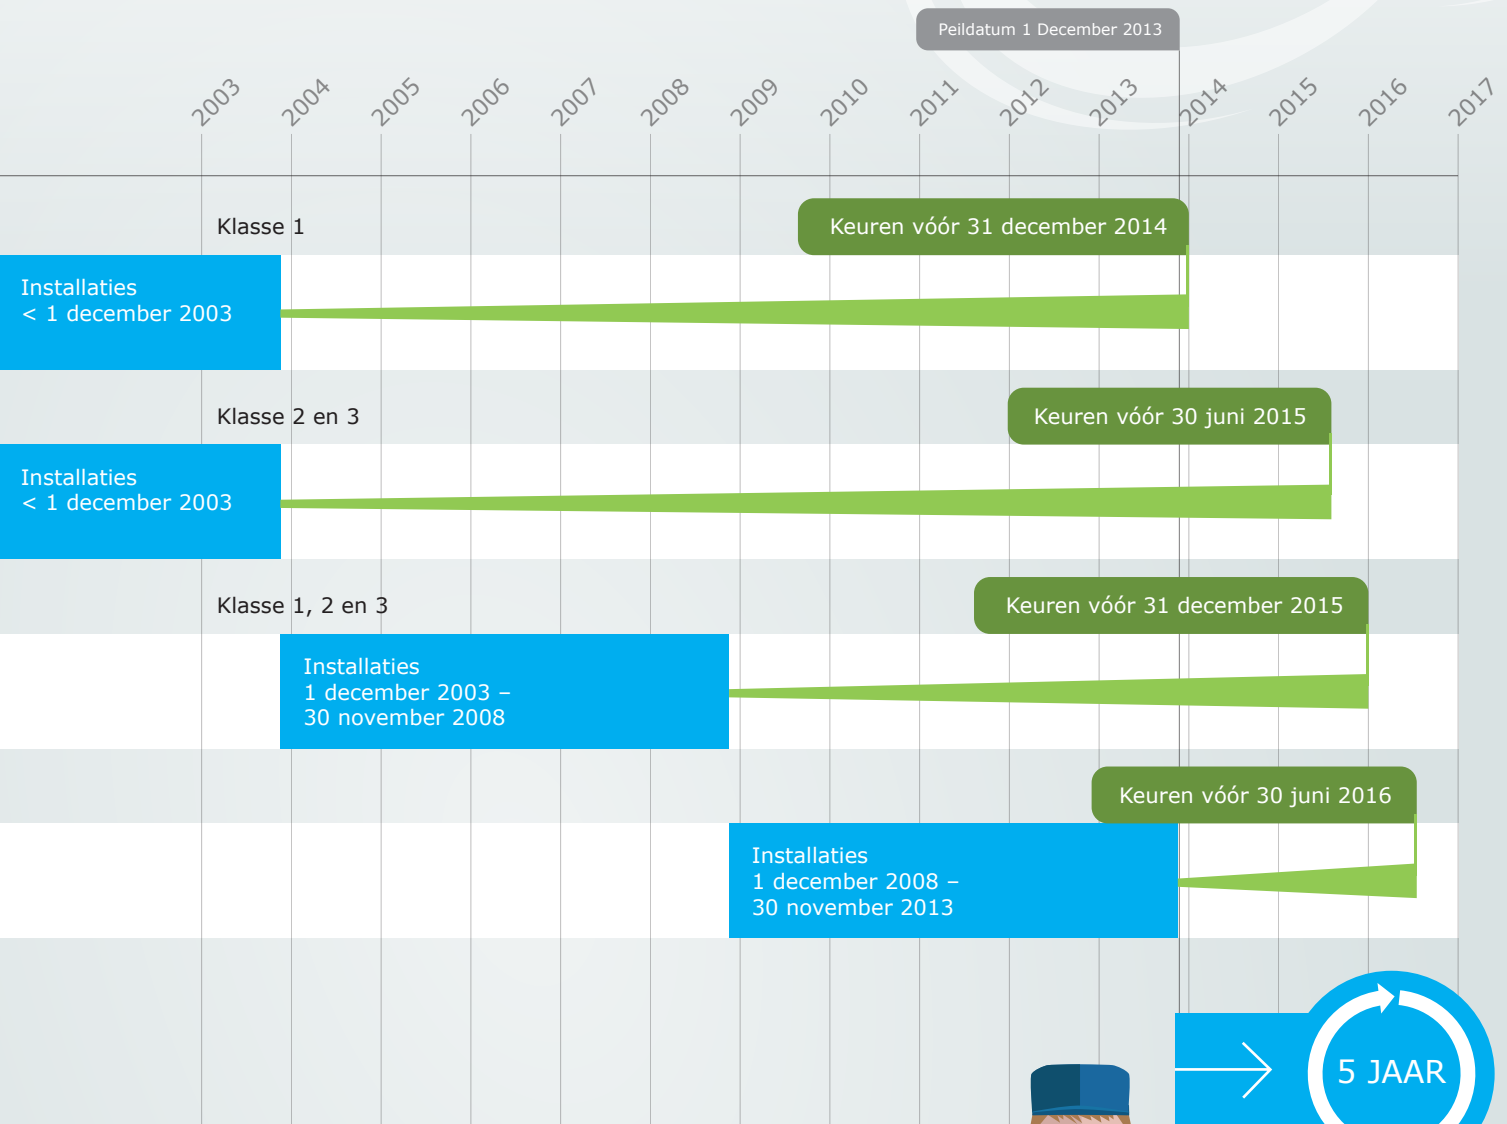

-  In gebruik genomen
-  Deadline keuring

Klasse 1: 12 tot 45 Kw  
Klasse 2: 45 tot 270 Kw  
Klasse 3: 270 Kw en hoger



Meer informatie vind je op [www.nvkl.nl/aircokeuring](http://www.nvkl.nl/aircokeuring). EPBD deskundigen zijn te vinden op [www.nvkl.nl/leden](http://www.nvkl.nl/leden).

Check [www.installatiecheckapp.nl](http://www.installatiecheckapp.nl) om te zien welke wetgeving voor uw installatie geldt.

EPBD

